

# Uuliamut tanki paariuk

**Maangaannartitsineq akisuujusinnaavoq aamma avatangiisimut inunnulu ajoqusiinnaalluni**



Tankimik piginnittutut akisussaaffigivat uuliamut tanki aamma uuliakoortoqassagaluarpat illit akiligassannik uuliarluernerup salinneqarnissaa.

## Tankit misissoruk


Uuliakoornaveersaarit. Akuttunngitsumik tankit ruujorimullu attavii misissortakkit, taamaaliornikkut maangaannartitsinissaq annikillisinneqassaaq.

## Misissugassat:


- Tanki ruujorimullu attavii, kiisalu immertarfia silaannaajarfia uuliakoorsimanersut misissukkit.
- Tanki ruujorimullu attavii ajoquteqarnersut misissukkit (manngertorneq, singlarerit il.il.).
- Tanki milinngannginnersoq misissoruk (issutaqannginnersoq, sannakoqannginnersoq, naasortaqaannginnersoq il.il.).
- Aputip sermillu illup qalianit nakkaassinnaaneri misissoruk aamma tankip aporneqarsinnaanera il.il.
- Ulikkaartoornissamut kalerrisaarut (siggartaat allaluunniit) pissusissamisoornersoq misiliguk, taassumalu immiisumit tusaaneqarsinnaanera.
- Uuliap utersaartoorsinnaanera misissoruk, imaappoq, immiinerup kingorna ruujorikkut aniasoqarnersoq. Allallu pisariallit misissorlugit.
- Kiassaateqarfivit ikkussorneqarnera eqqortumik pisimanersoq nalornissutigigukku kiassaateqarfimmik ikkussuisartooq attavigiuk.

Nuup Kommuneata nittartagaani allat atuarneqarsinnaapput, uani [www.nuuk.gl/](http://www.nuuk.gl/) Avatangiiseq/Olietanke, tassani misissortinnissaa, aserfallatsaalineqarnissaa taarsertariaqalernalu pillugit siunnersuutissanik paasissutissaqarpoq.

## Silami tankimik ikkussinermut ilitseruut

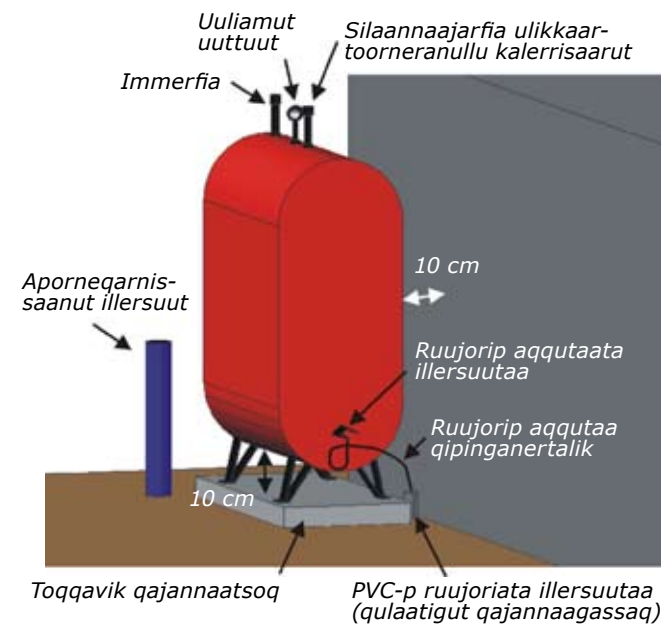

## Illup iluani tankip ikkunniisaanut ilitseruut

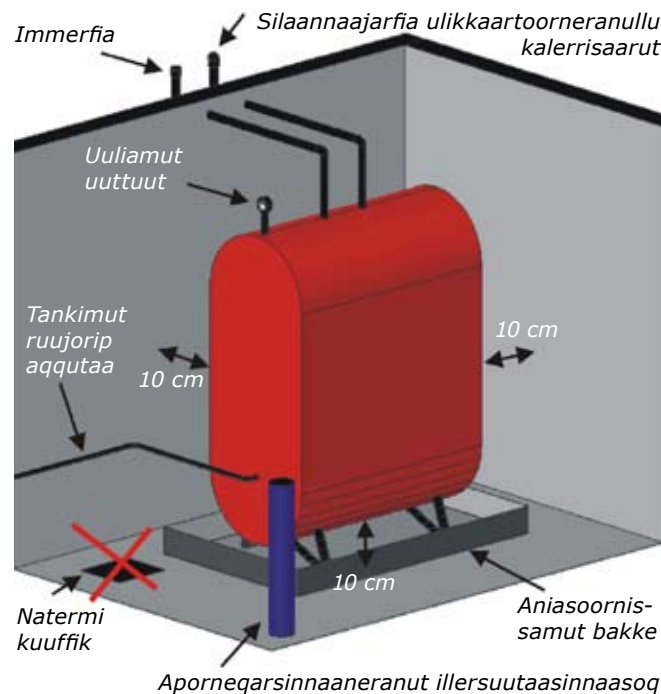

NUUP KOMMUNEA

Teknikkimut Avatangiisinullu ingerlatsivik

Postboks 1005 • 3900 Nuuk

# Pas på olietanken

**Spild kan koste dyrt og beskadige miljøet og menneskers sundhed**



NUUP KOMMUNEA  
Forvaltning for Teknik og Miljø  
Postboks 1005 • 3900 Nuuk

Som tankejer er du ansvarlig for din olietank og eventuelle oliespild skal ryddes op på din regning.

## Få tjekket din tank


Undgå oliespild. Efterse jævnligt din olietank og rørføringer, så risikoen for spild mindskes.

## Tjek:

- tank og rørføringer, samt området omkring påfyldningsstuds og udluftning, for synlige tegn på oliespild.
- tank og rørføringer for skader (rust, buler, m.m.).
- at tanken kan "ånde" (er fri af jord, bygninger, vegetation, m.m.).
- risiko for faldende is og sne fra tage, påkørselsmuligheder m.m.
- at overfyldningsalarmer (fløjten eller andet) fungerer hensigtsmæssigt, og at den tydeligt kan høres fra påfyldningsstuds.
- at der ikke er mulighed for bagfald, det vil sige at olie løber tilbage ud af røret efter påfyldning. Udfør ellers nødvendige foranstaltninger.
- Er du i tvivl om dine olieinstallationer er i orden – kontakt en oliefyrsmonter.

Læs mere på Nuup Kommuneas hjemmeside [www.nuuk.gl/Miljø/Olietanke.aspx](http://www.nuuk.gl/Miljø/Olietanke.aspx), hvor der er flere gode råd om eftersyn, vedligehold og udskiftning af olietanke.

## Vejledning for opstilling af udendørstank

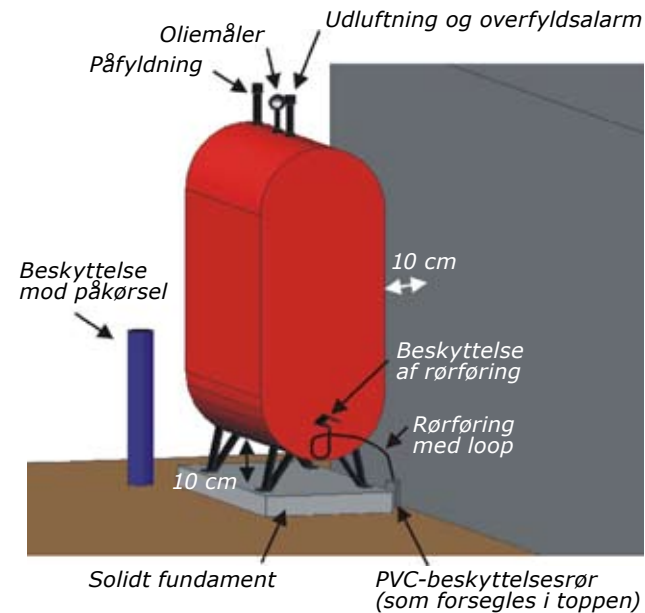

## Vejledning for opstilling af indendørstank

